
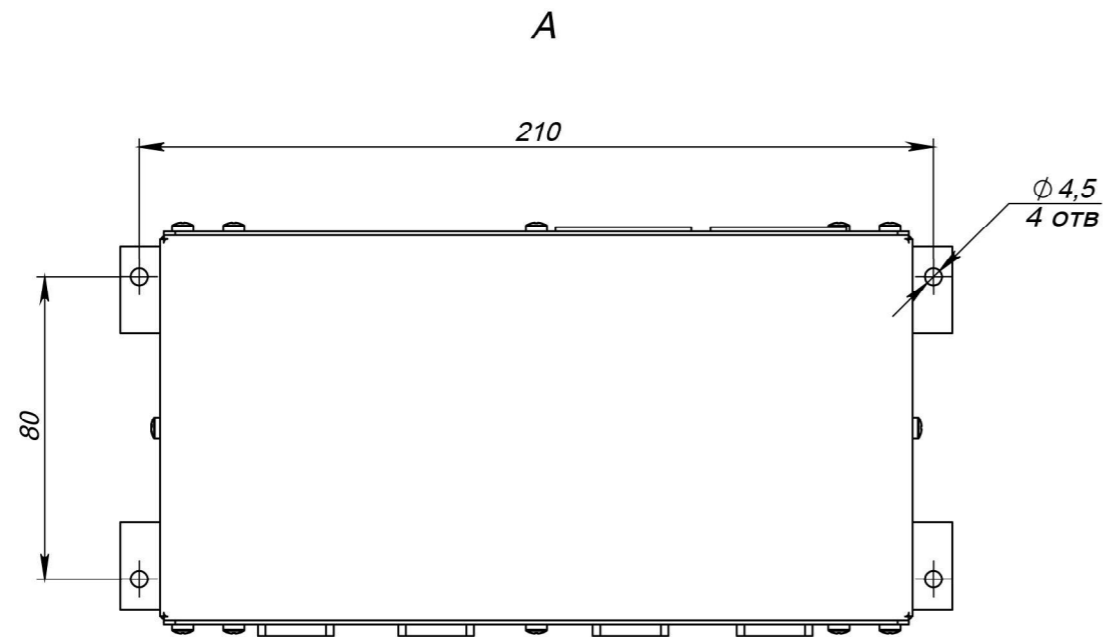


Б →

Б

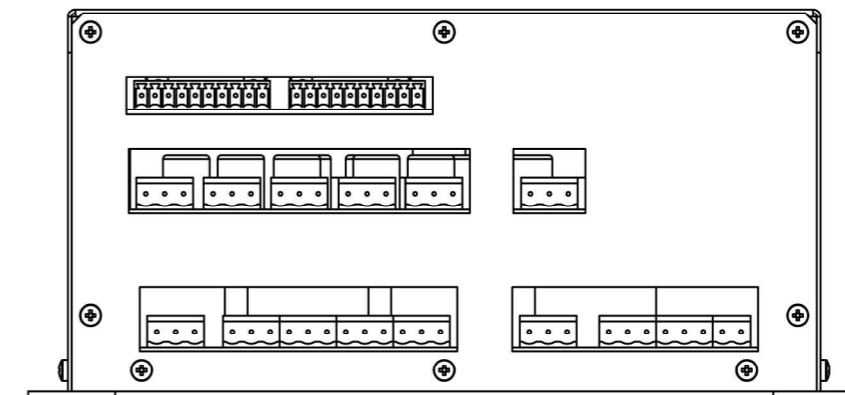

1. Неуказанные предельные отклонения Н12, h12, +/-IT12/2.

					СПРН.422500.001 ГЧ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Контроллер параллельной работы КАСКАД-М	Лит.	Масса	Масштаб	
								2.66	1:2
Разраб.		Плюснин АВ		17.09.2018					
Пров.		Семенов КА							
Т. контр.		Сусликов ИИ				Лист	Листов 1		
Н. контр.						ООО «Спецэнерго-М»			
Утв.		Логвинов СА				Формат А3			

Инд. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата