
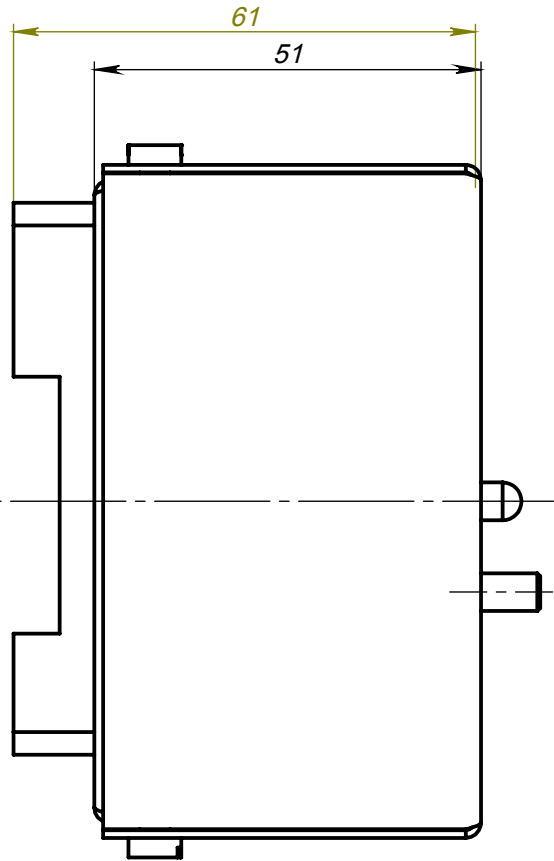
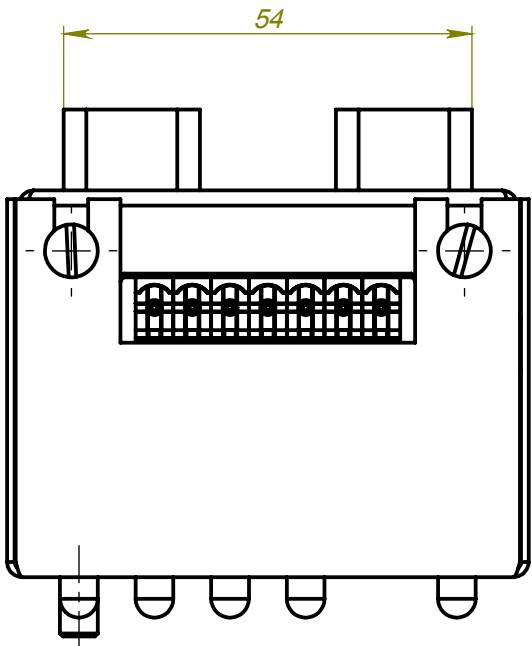


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

СПРН.422500.003-03 ГЧ

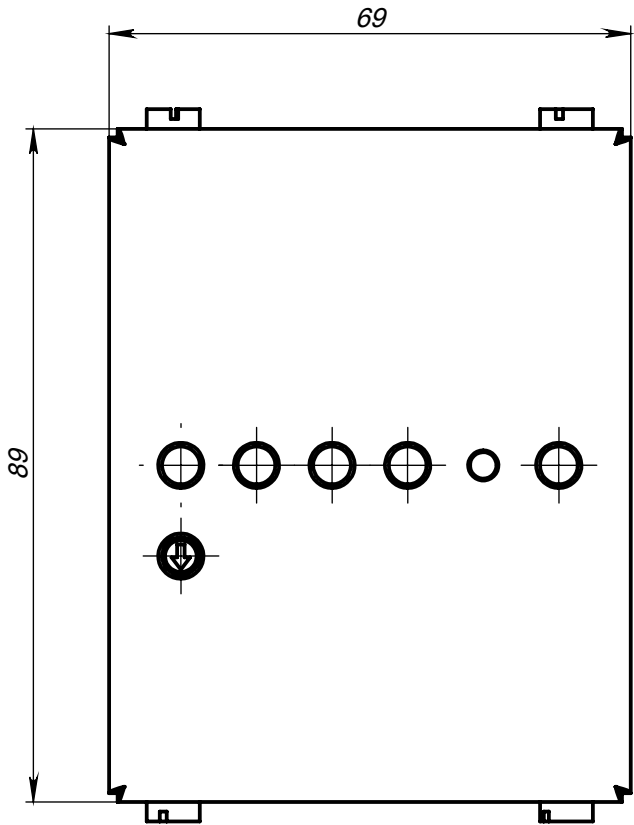

1. Неуказанные предельные отклонения размеров Н12, h12, + IT12/2 по ГОСТ 25346-2013.
2. Крепление на 35 мм динрейку.

					СПРН.422500.003-03 ГЧ						
					Устройство контроля изоляции УКИ-2 (с выходом 0-20 мА) Габаритный чертеж	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					0,4	1:1	
Разраб.		Плюснин		18.07.2022							
Пров.		Семенов									
Т. контр.		Шидловский									
						Лист			Листов 1		
Н. контр.		Горбаченко				ООО "СПЕЦЭНЕРГО-М"					
Утв.		Логвинов									