


Перв. примен.

Справ. №  
Подп. и дата  
Инв. N Дцбл.  
Инв. N  
Взам. инв. N  
Подп. и дата  
Инв. N подл.

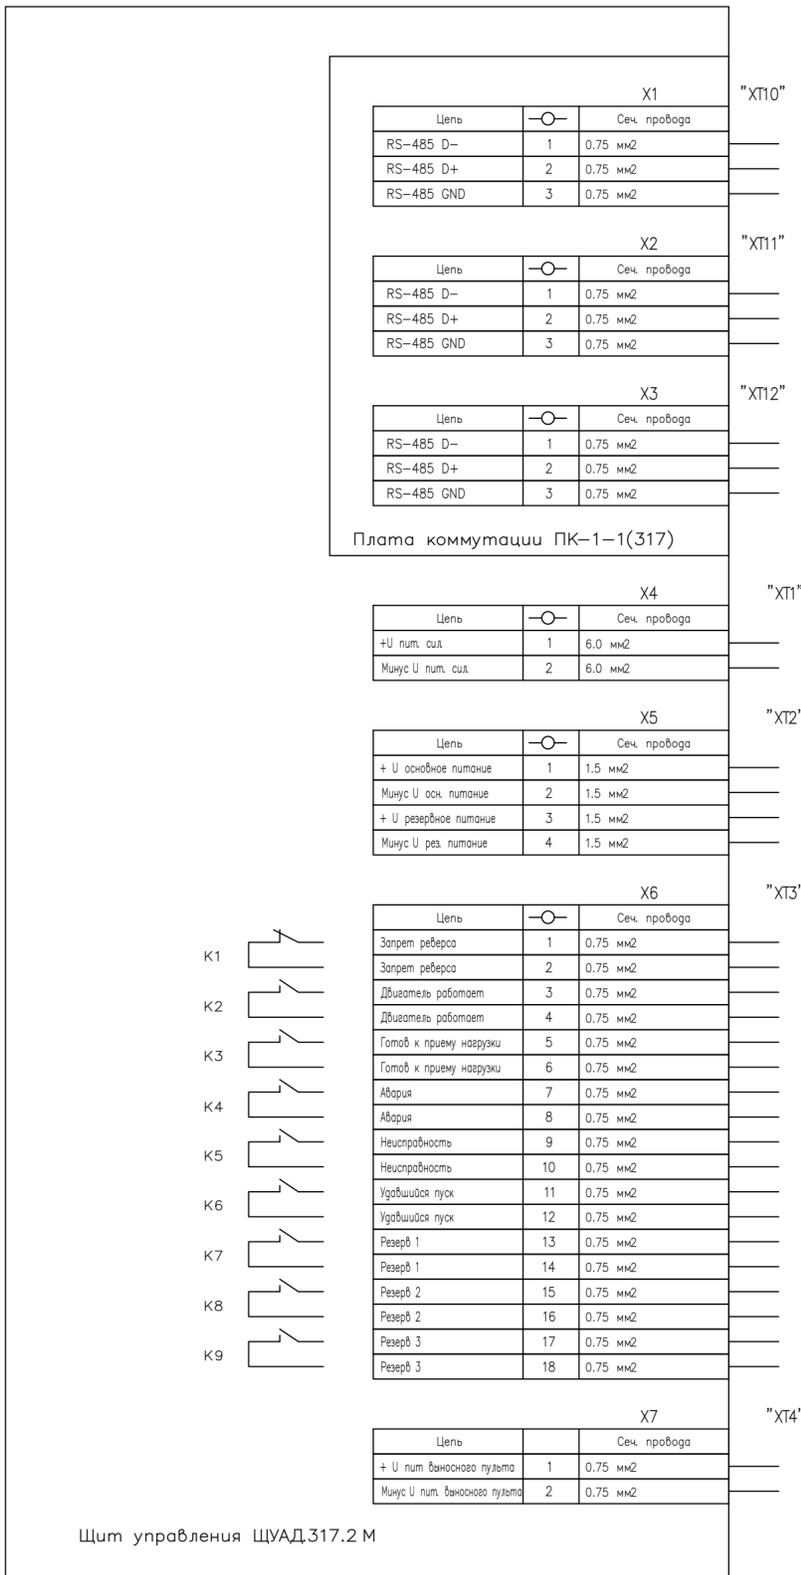

| Поз. | Наименование             | Кол. | Примечание  |
|------|--------------------------|------|---|
| X1   | КЛЕММНАЯ КОЛОДКА 1.5 MM2 | 1    | RS-485, MODBUS-RTU, Внешняя система контроля.           |
| X2   | КЛЕММНАЯ КОЛОДКА 1.5 MM2 | 1    | RS-485. Контроллер управления K-2600.1B.                |
| X3   | КЛЕММНАЯ КОЛОДКА 1.5 MM2 | 1    | RS-485. Подключение модулей расширения.                 |
| X4   | КЛЕММНАЯ КОЛОДКА 6.0 MM2 | 1    | Силовое питание. Исполнительные устройства.             |
| X5   | КЛЕММНАЯ КОЛОДКА 1.5 MM2 | 1    | Основное, резервное питание щита управления ЩУАД.317.1. |
| X6   | КЛЕММНАЯ КОЛОДКА 1.5 MM2 | 1    | Внешняя система контроля.                               |
| X7   | КЛЕММНАЯ КОЛОДКА 1.5 MM2 | 1    | Питание K-2600.1B                                       |

Перечень функций реле платы PRS-1-1 (см. СПРН.421456.001-03 PЭ)

|    |           |
|----|-----------|
| K1 | Функция 1 |
| K2 | Функция 2 |
| K3 | Функция 3 |
| K4 | Функция 4 |
| K5 | Функция 5 |
| K6 | Функция 6 |
| K7 | Функция 0 |
| K8 | Функция 0 |
| K9 | Функция 0 |

СПРН.421456.001-03 Э3

Щит управления ЩУАД.317.1М

Схема электрическая подключения

| Изм.      | Лист | № документа | Подпись | Дата     | Лит. | Масса    | Масштаб |
|-----------|------|-------------|---------|----------|------|----------|---------|
| Разраб.   |      | Логвинов    |         | 23.04.21 |      |          |         |
| Пров.     |      | Семенов     |         | 23.04.21 |      |          |         |
| Т. контр. |      |             |         |          | Лист | Листов 1 |         |
| Н. контр. |      | Плюснин     |         | 23.04.21 |      |          |         |
| Утв.      |      | Гамаюнов    |         | 23.04.21 |      |          |         |

ООО "СПЕЦЭНЕРГО-М"